

# 館内冷房マップ

- 涼しさ度低め
- 涼しさ度普通
- ◆ 涼しさ度高め


3階

館内約30カ所のPMV指数を計測した結果をもとに作成しました。

(計測日: 2016/7/14, 7/15, 7/19)

PMV指数は体感温度ではなく、温冷感を指標にしたものです。

天候・時間により、感じ方は変化します。目安として活用してください。

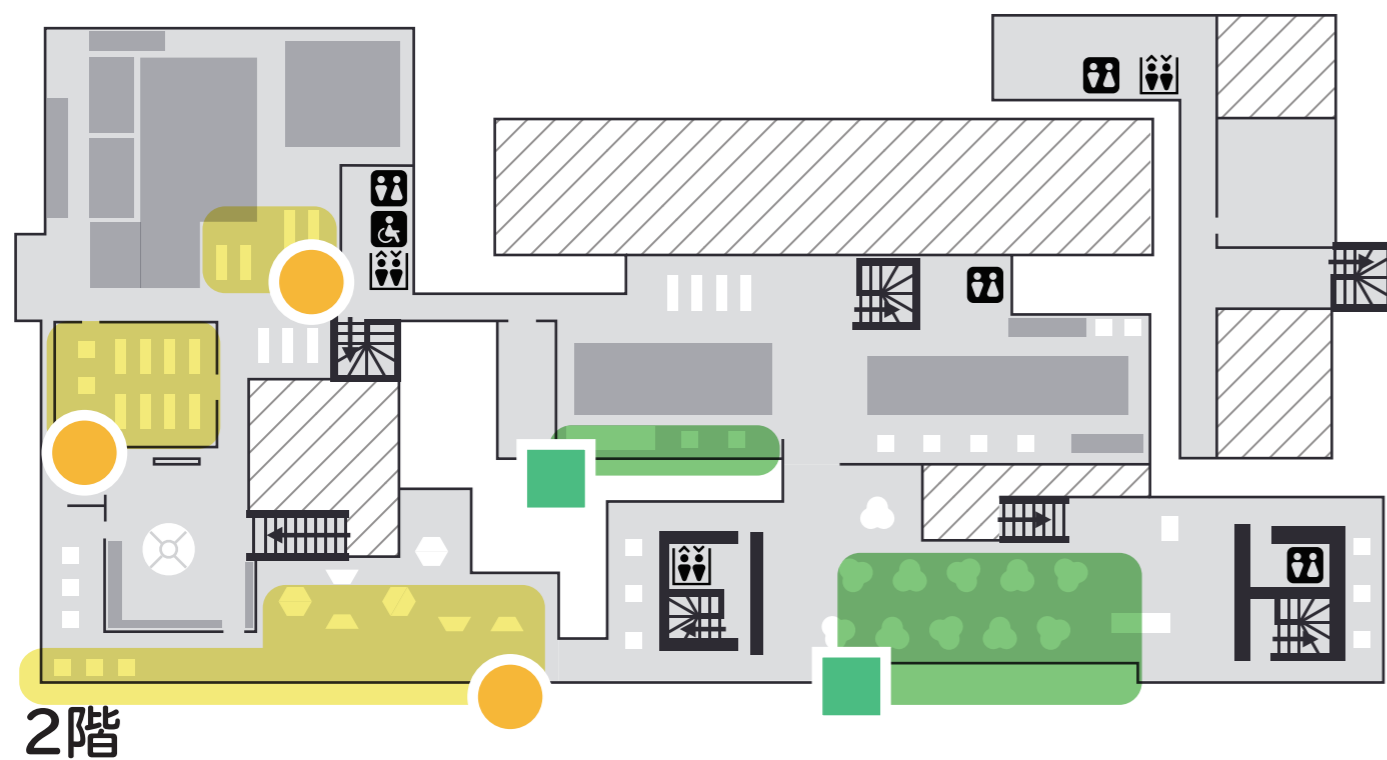

4階

